Zestaw narzędzi do obróbki kabli SN
CPV-POL-01

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

CPV-POL-01



ZASTOSOWANIE	CHARAKTERYSTYKA
Zestaw CPV-POL-01 pozwala usunąć powłokę zewnętrzną, półprzewodnik napylony oraz izolację kabli SN	☞ Powłoka zewnętrzna ☞ Półprzewodnik napylony (pozostający odcinek półprzewodnika 25 lub 40 mm) ☞ Izolacja ☞ Jednoczesna praca 2 monterów

Dobór CPV-POL-01

Model	CPV-POL-01
Średnica MF2/40	16 - 40 mm
Średnica BSC/25-40	14 - 44 mm
Przekroje	25^2 - 240^2
Waga	2,750 Kg

ALROC


Z.I de la fonderie
72160 Tuffé
France

DYSTRYBUTOR :

ELEXA Sp. z o.o.
Ul. Zbąszyńska 3
91-342 Łódź
tel./fax: (042) 630-20-22
(042) 633-40-08
www.elexa.pl
elexa@elexa.pl

Edition 11/ 2010 /A1 - Illustrations non contractuelles

CPV-POL-01
Skład

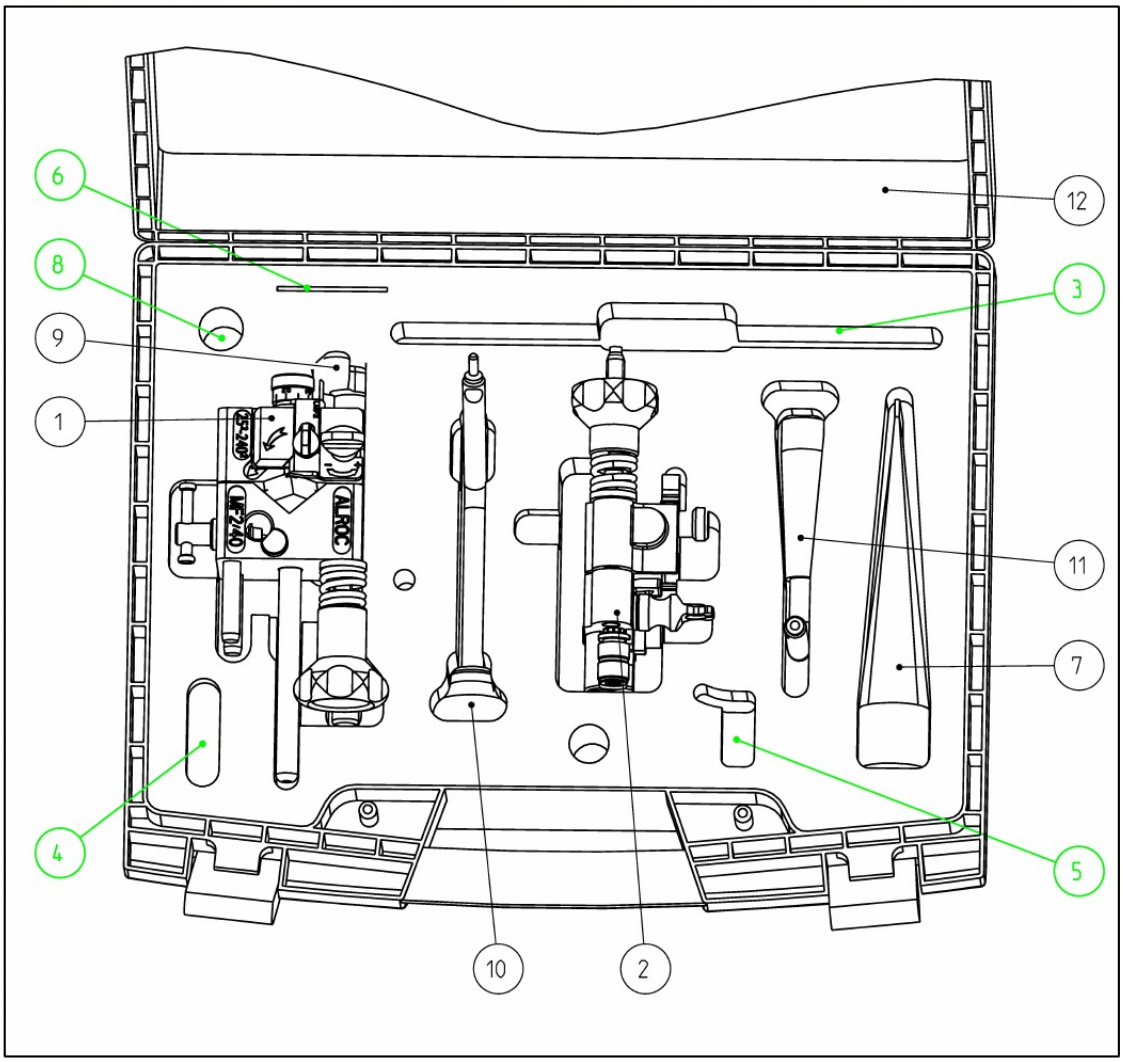

L.P.	Funkcja	REFERENCJA
1	➢ Usuwanie powłoki zew. ➢ Usuwanie izolacji	MF2/40
2	➢ Usuwanie półprzewodnika napylonego	BSC/25-40
3	Miejsce na GRI	GRI
4	Miejsce na ostrze do MF2/40	LMF2
5	Miejsce na ostrze do BSC/25-40	LASCR1
6	Miejsce na ostrze do GRI	LGR
7	➢ Tubka silikonu	TSA

L.P.	Funkcja	REFERENCJA
8	Miejsce na śrubę do regulowania ostrza BSC BSC/25-40	PASC1
9	Miarka do MF2/40	BR
10	Uchwyt do MF2/40	PCR
11	Uchwyt do BSC/25-40	PER
12	➢ Skrzynka plastikowa	CPV-POL-V

- **Używanie narzędzi przy wyłączonym napięciu przez przeszkolony personel.**
- **Używać rękawic ochronnych.**
- **Koniecznie oczyścić narzędzie po użyciu.**

ALROC S.A.S - ZI de la Fonderie - 72160 TUFFE - FRANCE - Tél : 02.43.71.11.80 - Fax : 02.43.71.16.51
Internet :www.alroc.fr - E.mail :commercial@alroc.fr - info@alroc.fr
S.A.S au capital de 800 000€ - 341 050 987 RCS LE MANS - SIRET 341 050 987 00013 - APE 2453Z - TVA/FR 77 341 050 987
ALROC S.A.S. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE