Zestaw narzędzi do obróbki kabli SN
CPV-POL-B

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification

C
P
V
-
POL-B



ZASTOSOWANIE	CHARAKTERYSTYKA
Zestaw CPV-POL pozwala usunąć powłokę zewnętrzną (PG3HTA), półprzewodnik napylony (BSC25-40, GRi), izolację (BRMrd1E), odgiąć pancerz ołowiany (EVP), przeciąć pancerz stalowy (SBA) oraz wykonać stożek na izolacji kabla (TC, TCD).	☞ Powłoka zewnętrzna ☞ Półprzewodnik napylony ☞ Izolacja ☞ Pancerz ołowiany ☞ Stożek na izolacji kabla L : 575 mm Waga : 7.250kg l : 470 mm H : 145 mm


ALROC
Z.I de la fonderie
72160 Tuffé
France

DYSTRYBUTOR :

ELEXA Sp. z o.o.
Ul. Zbąszyńska 3
91-342 Łódź
tel. 42 633-40-08
fax: 42 630-20-22
www.elexa.pl
elexa@elexa.pl

Edition 07/2010 /A6 - Illustrations non contractuelles

CPV-POL
Skład

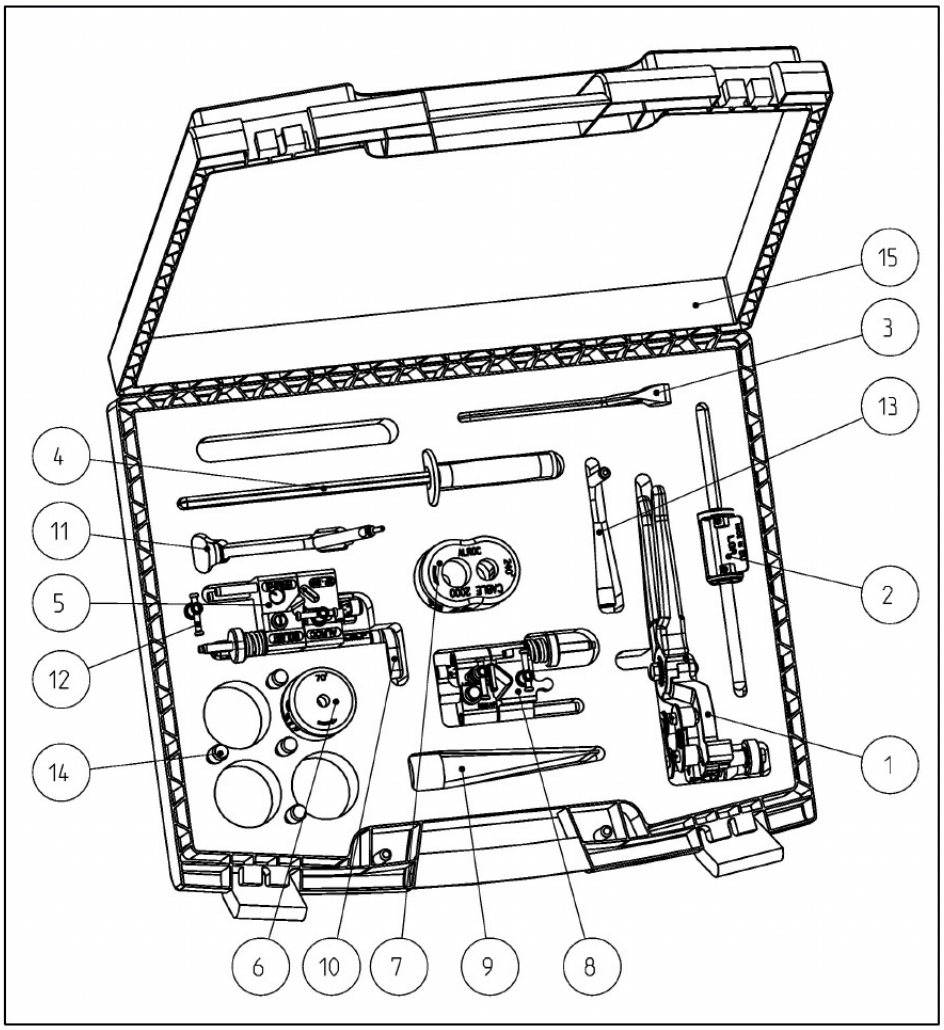

L.P.	Funkcja	REFERENCJA
1	➢ Przecinania i usuwanie powłoki zewnętrznej kabla	**PG3HTA/2833**
2	➢ Usuwanie pozostałości po korowaniu	**GRi**
3	➢ Odginanie pancerza ołowianego	**EVP**
4	➢ Ucinanie bednarki	**SBA**
5	➢ Korowanie izolacji	**BRMrd1E**
6	➢ Wykonanie stożka	**TC70**
7	➢ Wykonanie stożka	**TCD-PL 120-240**
8	➢ Usunięcie półprzewodnika napylonego	**BSC 25-40**

L.P.	Funkcja	REFERENCJA
9	Tubka silikonu	**TSA**
10	Miarka	BR
11	Uchwyt BRMrd1E	PCR
12	Śruba blokująca	VBB1
13	Uchwyt ASC25R1	PER
14	Uchwyt TC	POTC
15	➢ Skrzynka plastikowa	**CPV03**

- **Używanie narzędzi przy wyłączonym napięciu przez przeszkolony personel.**
- **Używać rękawic ochronnych.**
- **Koniecznie oczyścić narzędzie po użyciu.**

ALROC S.A.S - ZI de la Fonderie - 72160 TUFFE - FRANCE - Tél : 02.43.71.11.80 - Fax : 02.43.71.16.51
Internet :www.alroc.fr - E.mail :commercial@alroc.fr - info@alroc.fr
S.A.S au capital de 800 000€ - 341 050 987 RCS LE MANS - SIRET 341 050 987 00013 - APE 2453Z - TVA/FR 77 341 050 987
ALROC S.A.S. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE